

FIRENTIS - Schottbeschilderung


Schottbeschilderungen für die Rückverfolgbarkeit als Bestandteil eines Unterhalts-Konzept's

Brandschutzbeschilderungs-System


Halterung aus 0.5 mm dickem Aluminium 134 x 96 mm mit Kleber „**System defekt gemeldet**“ zur Beschilderung von Abschottungssystemen – auch in neutraler Ausführung erhältlich. Einschubkarte aus PVC zur Alu Halterung als System oder lose zur Beschilderung von Abschottungssystemen – auch in neutraler Ausführung erhältlich.



Einzel bestellbar

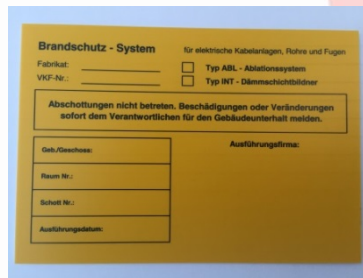


Einzel bestellbar

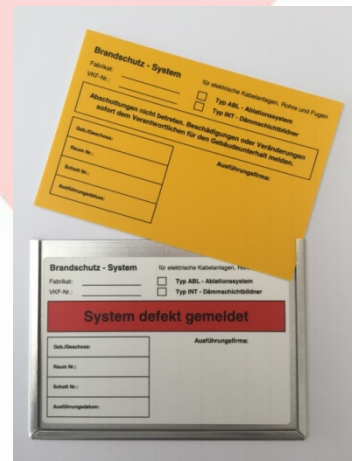


Magnetische Ausführung


Grundplatte aus 0.8 mm dickem verzinktem Blech 140 x 110 mm, mit Kleber „**System defekt gemeldet**“ zur Beschilderung von Abschottungssystemen – auch in neutraler Ausführung erhältlich. Magnetische Meldekarten zur verzinkten Grundplatte als System zur Beschilderung von Abschottungssystemen – auch in neutraler Ausführung erhältlich. Platz für Barcode-Kleber für Wartungssysteme wie z. Bsp. dem easy Shot System.

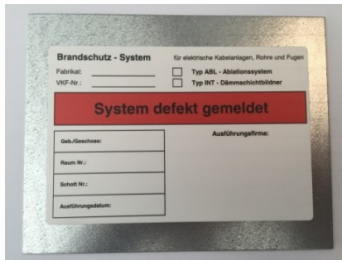

Einzel bestellbar

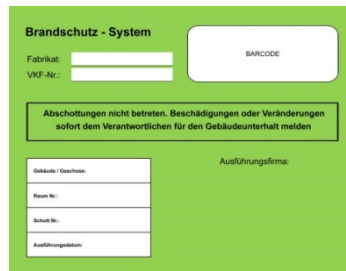

Einzel bestellbar

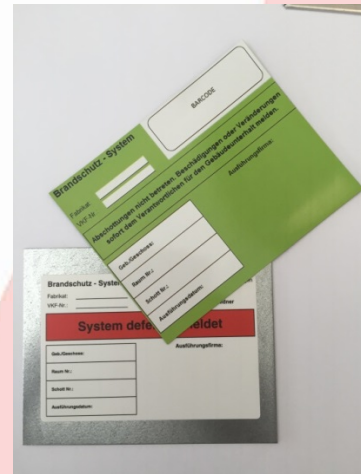

easyShot – Webapplikation

In grossen Liegenschaften müssen die Brandabschottungen regelmässig kontrolliert und gewartet werden. Zur Erfassung und Dokumentation der aktuellen Zustände von Abschottungen sowie der damit verbundenen Wartungsarbeiten wurde eine Lösung gesucht, die besonders für Servicemitarbeitende einfach und sicher zu bedienen ist. Zudem müssen diverse zusätzliche Anforderungen gemäss der neuen Brandschutznorm 2015 (Art. 17-22) erfüllt werden.

- 🔥 Schnelle und verwechslungssichere Dokumentation vorort
- 🔥 Zentrale Administration der vorhandenen und neuen Abschottungen
- 🔥 Einfache Bedienung mittels Web-Applikation
- 🔥 Umfassende und detaillierte Bestandeskontrolle
- 🔥 Vereinfachte Überwachung und Dokumentation
- 🔥 Vereinfachte Koordination von Reparaturarbeiten
- 🔥 Investitionsschutz

Interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns.